

# SCHEMA MONTAGGIO

## PARETE RIGIDA IN MURATURA ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE MULTISTRATO

### VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FS**: collare costituito da un guscio aperto in acciaio zincato riempito da strisce di materiale termo espandibile resistente al fuoco a base grafitica.

### MODALITÀ DI MONTAGGIO

Montare il collare **KM-FS** sulla tubazione multistrato, chiudere le linguette di fissaggio e fissare il collare alla parete con elementi metallici.

Eeguire la stessa operazione su entrambe i lati della parete.


### CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

Istituto Giordano 270639/3211 FR, posizione M.

PM-006



# SCHEMA MONTAGGIO

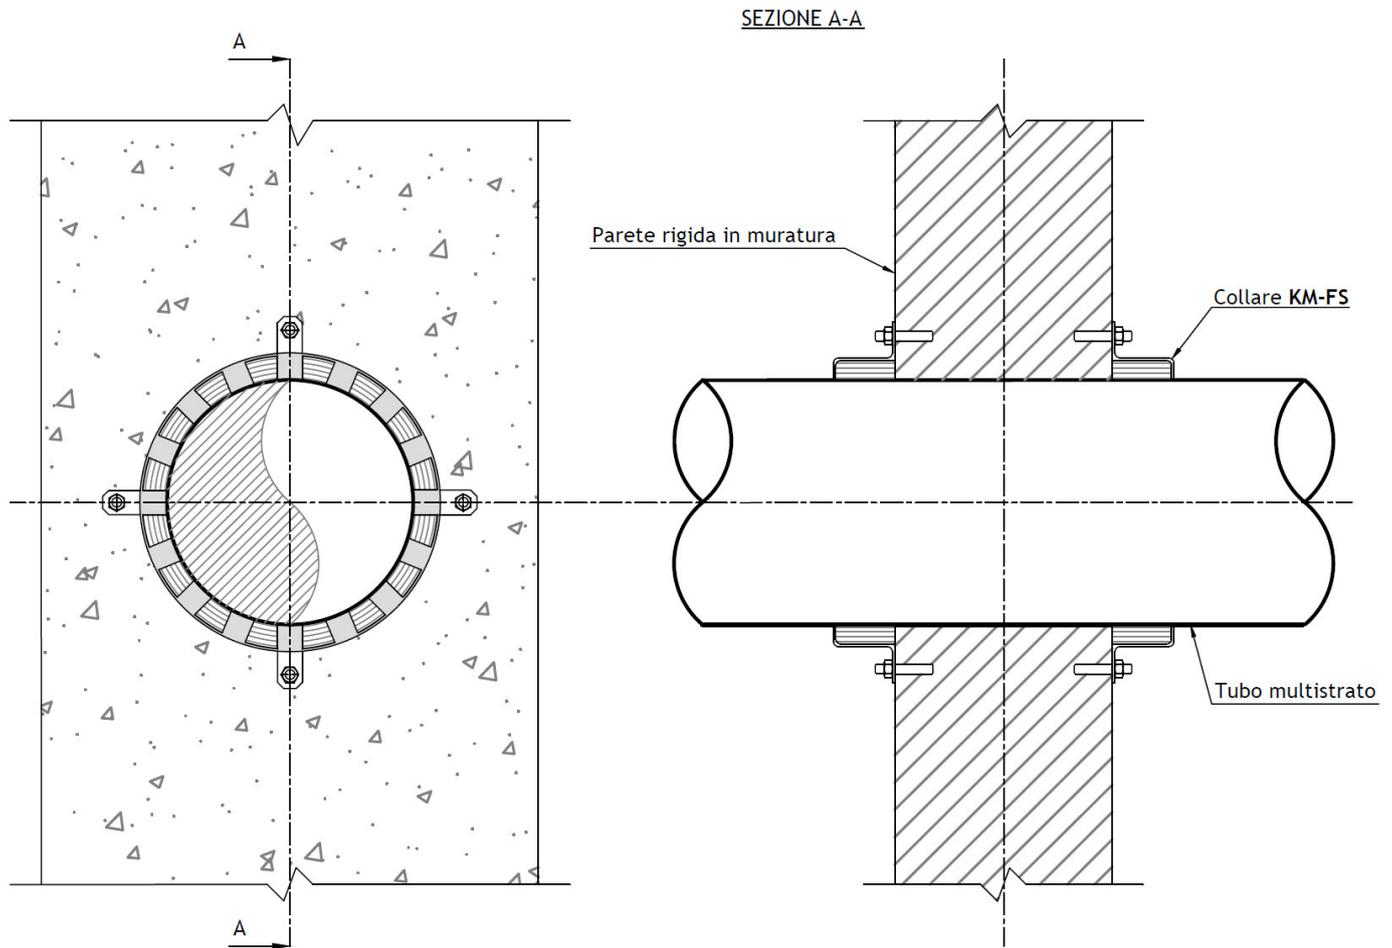

<i>PM-006</i>	<i>NORMATIVA: UNI EN 1366-3</i>	<i>CERTIFICATO: I.G. 270639/3211 FR - LAPI 14</i>	
	<i>POSIZIONE NEL CERTIFICATO: M</i>		
	<i>PRODOTTI: KM-FS</i>		
	<i>SCALA: fuori scala</i>	<i>DATA: 07/09/2016</i>	<i>REVISIONE: 01</i>